



# ARBEID PÅ TAK - SIKKER TILKOMST FOR FEIAR

Den siste tida har det brannvesenet mottatt mange spørsmål vedrørende kvifor feiing ikkje er utført. Årsaka, i de fleste tilfella, har vært at det ikkje finnes godkjent takstige m.v.

*FEIING FRA TAK*

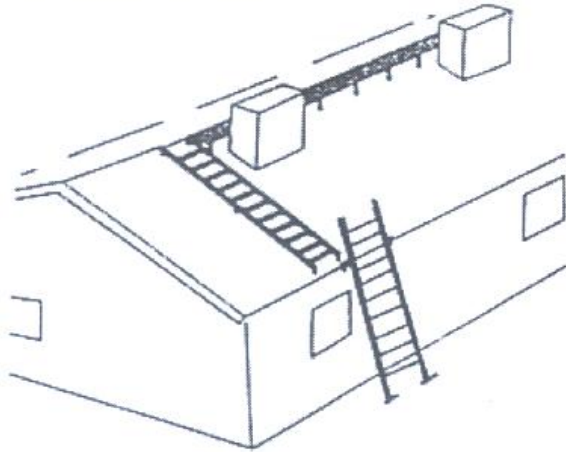

*PIPE HØYERE ENN 1,2 m*

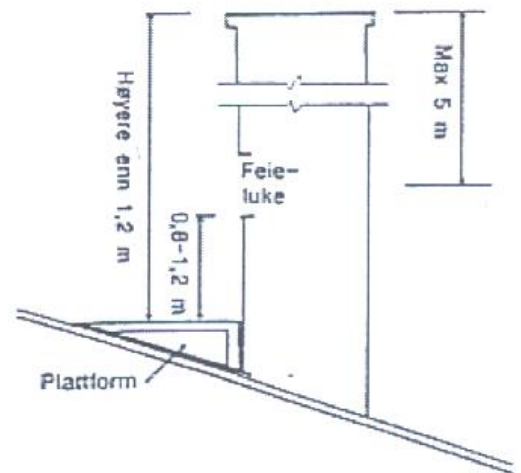

I arbeidsmiljøloven med forskrifter og forskrift om helse-, miljø og sikkerheita stilles det krav til arbeidstakaranes sikkerheita i deira arbeidssituasjon. Huseigar har rett til å få feia, men brannsjef kan ikkje, med bakgrunn i feiarens sikkerheit, pålegge feiaren å feie der det ikkje finnes godkjent stige og takstige. Dette medfører allikevel ikkje at feiaravgifta bortfaller dersom feiing ikkje utføres, da det i henhold til lov om brann, eksplosjons og ulykke med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgåver (brann og eksplosjonsvernlova) av 14. juni 2002, er eiger av bygningen som er ansvarlig for brannsikkerheita. Dette medfører blant anna at huseigar forpliktar å sørge for at feiaren ferdes trygt på taket, uansett årstid og føreforhold, slik at feiing kan utføres. (Forskrift om brannførebyggjande tiltak og tilsyn av 26 juni 2002). Krav til godkjent takstige og laus stige

For at takstigen skal være godkjent må følgjande være i orden:

- Takstige som nyttast skal være typegodkjent og må monteras i henhold til monteringsanvisning fra produsent av stigen.
- Takstigen skal være festet i berande konstruksjon (takstoler). Takstiger av tre, eller takstiger som er festet med bøyle over mønet eller i kjetting rundt pipe er ikkje godkjent.
- Tak som har helling utover (uansett hellingsgrad), skal ha fastmontert stige opp forbi pipen.
- Takstige skal være slik utforma at tilkomst frå stige opp til tak, over til takstige, kan foregå på ein sikker måte.
- Avstand trinn/takbelegg skal være så stor at foten får skikkelig feste.

Har bygget fleire piper skal det enten være stige opp til kvar pipe, eller det skal være sikker tilkomst mellom pipene i form av gangbru eller liknande. Vidare gjelder følgjande:

- Der gesims- høgda er over 5 meter skal det være montert typegodkjent sklisikring for feste av laus stige.
- Dersom pipa er høgare enn 1,2 meter over tak, målt på pipens kortaste side, skal det være montert feieplattform. For denne gjelder også at den skal være typegodkjent og montert i henhold til monteringsanvisning.
- På tak med to eller fleire piper må det monteras enten typegodkjent **takbru** mellom pipene, eller det må finnes takstige til kvar enkelt pipe. For **takbru** gjelder også typegodkjenning og montering i henhold til monteringsanvisning.
- Også laus stige som nyttast opp til tak skal være typegodkjent. Trestiger er ikkje godkjent. Det er også viktig at stigen er satt stødig opp, og at den er høy nok til å rekke ca. 1 meter over tak. Alt typegodkjent stigemateriell skal være merket med produsentens namn, varemerke, og identifikasjonsnummer, og skal være påført leverandørens merke. Det vil være ein føresetnad for å få feia at det finnes godkjent stigemateriell.

Bilda nedanfor illustrerer korleis sikker tilkomst for feiar kan utføres:

