


- Merknader**
- ① Ny VA tilpasses og tilkobles eksisterende infrastruktur.
 - ② Infiltrasjonsmagasin - 29 m³
 - ③ Overløp fra magasin ledes til flomveg. Flomvegen krever terrengingrep for å oppnå tilstrekkelig fall.

Henvisninger
10253639-RIVA-NOT-001

- Tegnforklaring**
- Overvannsledning
 - Vannkum
 - Spillvannsledning
 - Terrengavrenning
 - Overvannskum
 - Vannkum
 - Spillvannskum
 - Oljeutskiller
 - Sandfang m/ kuppelrist
 - Brannhydrant

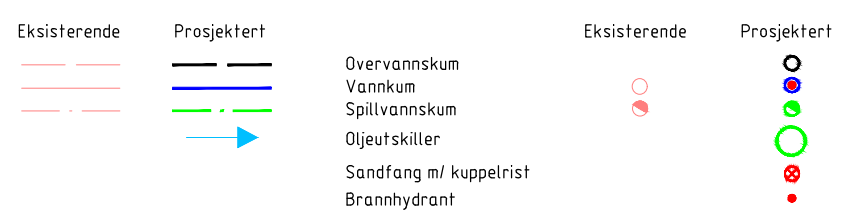

Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.	Godk.
	Hurdal kommune		FAS	RIVA	A1
	Hurdal brannstasjon		Dato		
	Siutasjonsplan		28.02.2024		
			Målestokk		
			1:250		
			Koordinatsystem		
			UTM32		
			Referansesystem		
			NN2000		
Multiconsult		Status	Rammesøknad	Konstr./Tegnet	FRAA
www.multiconsult.no		Oppdragsgiver	10253639	Kontrollert	JOV
		Tegningsnr.	GH001	Godkjent	JOV
		Rev.	-		